

<p>Испытательный центр СПбГАСУ Центр испытаний строительных материалов и изделий (ЦИСМИИ) 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4 Тел./факс (812) 316 00 85; e-mail: centeririna@spbgasu.ru</p>
<p>Аттестат аккредитации № RA.RU.21CT39 Внесен в реестр аккредитованных лиц 20.05.2015 г.</p>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №4-08-2/509-01 от 03 декабря 2018 г.

Предъявитель продукции – ООО «Эм-Си Баухеми», 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 4 лит. А, офис 202

Основание для проведения испытаний – договор № ИЦ-4-08-2/509 от 28.09.2018 г.

Наименование продукции – однокомпонентный быстротвердеющий герметик «PLITONIT WaterProof Premium» (акт отбора №32 от 23.10.2018 г.)

Регистрационный номер ИЦ – СМ-312 от 29.10.2018 г.

Методика испытаний – ГОСТ 12730.5-84 (по «мокрому пятну»)

Испытательное оборудование и средства измерений:

№.№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
1.	Установка «УВФ- 6/03»	№ 59	Протокол об аттестации № 111834 от 22.02.2018 г. до 22.02.2019 г.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха +21,2...+21,6 °С,
 относительная влажность окружающей среды 56...57 %,
 атм. давление 754...770 мм рт. ст.

Результаты испытаний приведены в таблице 1:

Таблица 1


Маркировка образцов	Период испытаний	Максимальное давление воды, МПа/ Результат									Марка по водонепроницаемости
		0,2/+	---	---	---	---	---	---	---	---	
1	21.11.2018	0,2/+	---	---	---	---	---	---	---	---	< W 2
2		0,2/+	---	---	---	---	---	---	---		
3		0,2/+	---	---	---	---	---	---	---		
4	26.11.2018	0,2/-	0,4/-	0,6/-	0,8/-	1,0/-	1,2/-	1,4/-	1,6 /-	W 16 (на прижим)	
5		0,2/-	0,4/-	0,6/-	0,8/-	1,0/-	1,2/-	1,4/-	1,6 /-		
6		0,2/-	0,4/-	0,6/-	0,8/-	1,0/-	1,2/-	1,4/-	1,6 /-		

Примечание:

- Образцы бетона – цилиндры Ø150 мм, h =150 мм изготовлены ООО «Эм-Си Баухеми»
- Образцы с маркировками №№ 1...3 – контрольные; на образцы с маркировками №№ 4...6 – нанесен однокомпонентный быстротвердеющий герметик «PLITONIT WaterProof Premium» (согласно описанию на продукцию)
- «+» - наличие признаков фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна
- «-» - отсутствие признаков фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна
- «---» - образец снят с дальнейшего испытания.

Директор ЦИСМИИ ИЦ СПбГАСУ

Инженер

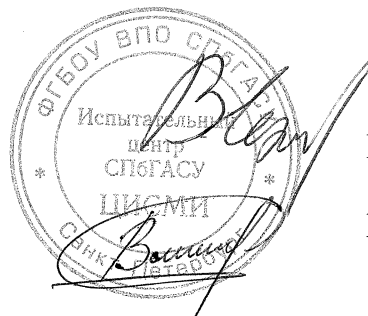

В.Б. Зверев

В.А. Скобликов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОБРАЗЦЫ И ПРОБЫ, ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЯ
ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА

ЦИСМИИ ИЦ СПбГАСУ

Листов 1 Лист 1